



1 DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

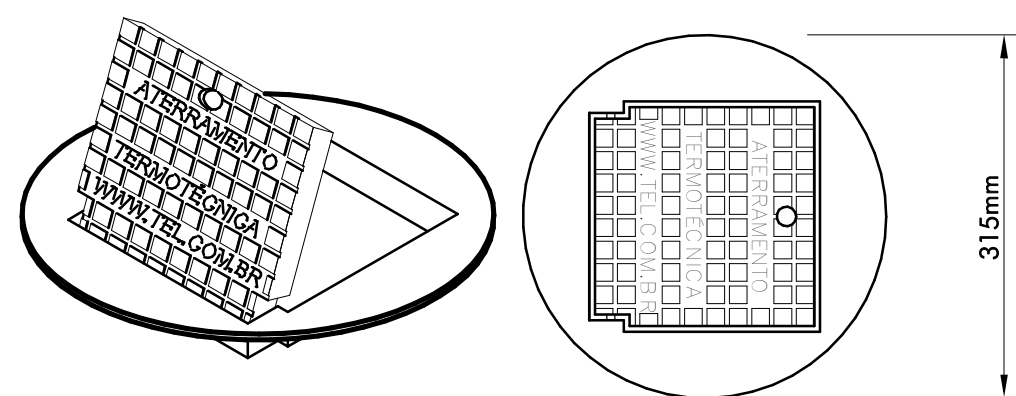


TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO
COM ESCOTILHA Ø300mm PARA PASSEIOS
E PISOS SUJEITOS A CARGA REF.: TEL-536
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC
Ø300x300mm REF.: TEL-552

SOLDA EXOTÉRMICA:
(MOLDE HCL 5/8". 50 REF.: MHCL5850-05)
(CARTUCHO Nº 115 REF.: NSEC0115)
(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

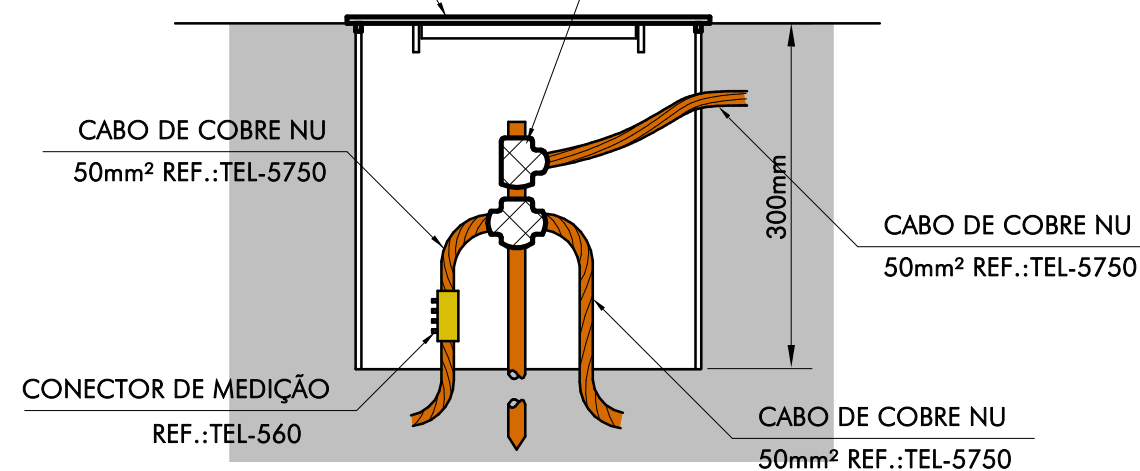


DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO
COM TAMPA REFORÇADA PARA CONEXÃO POR SOLDA NA MALHA

5 DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

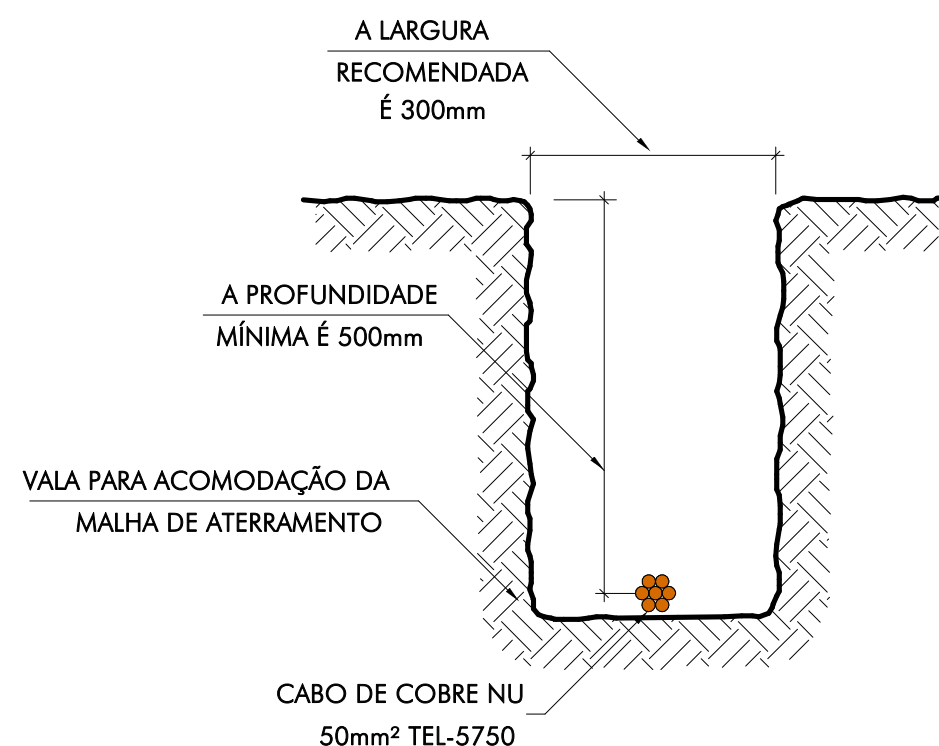


DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

2 DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

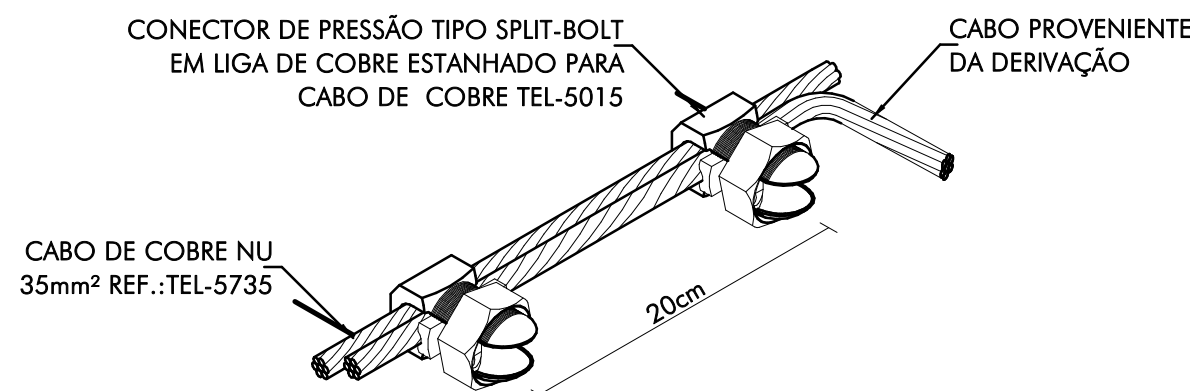


DERIVAÇÃO DO CABO DE COBRE COM CONECTOR DE PRESSÃO

4 DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

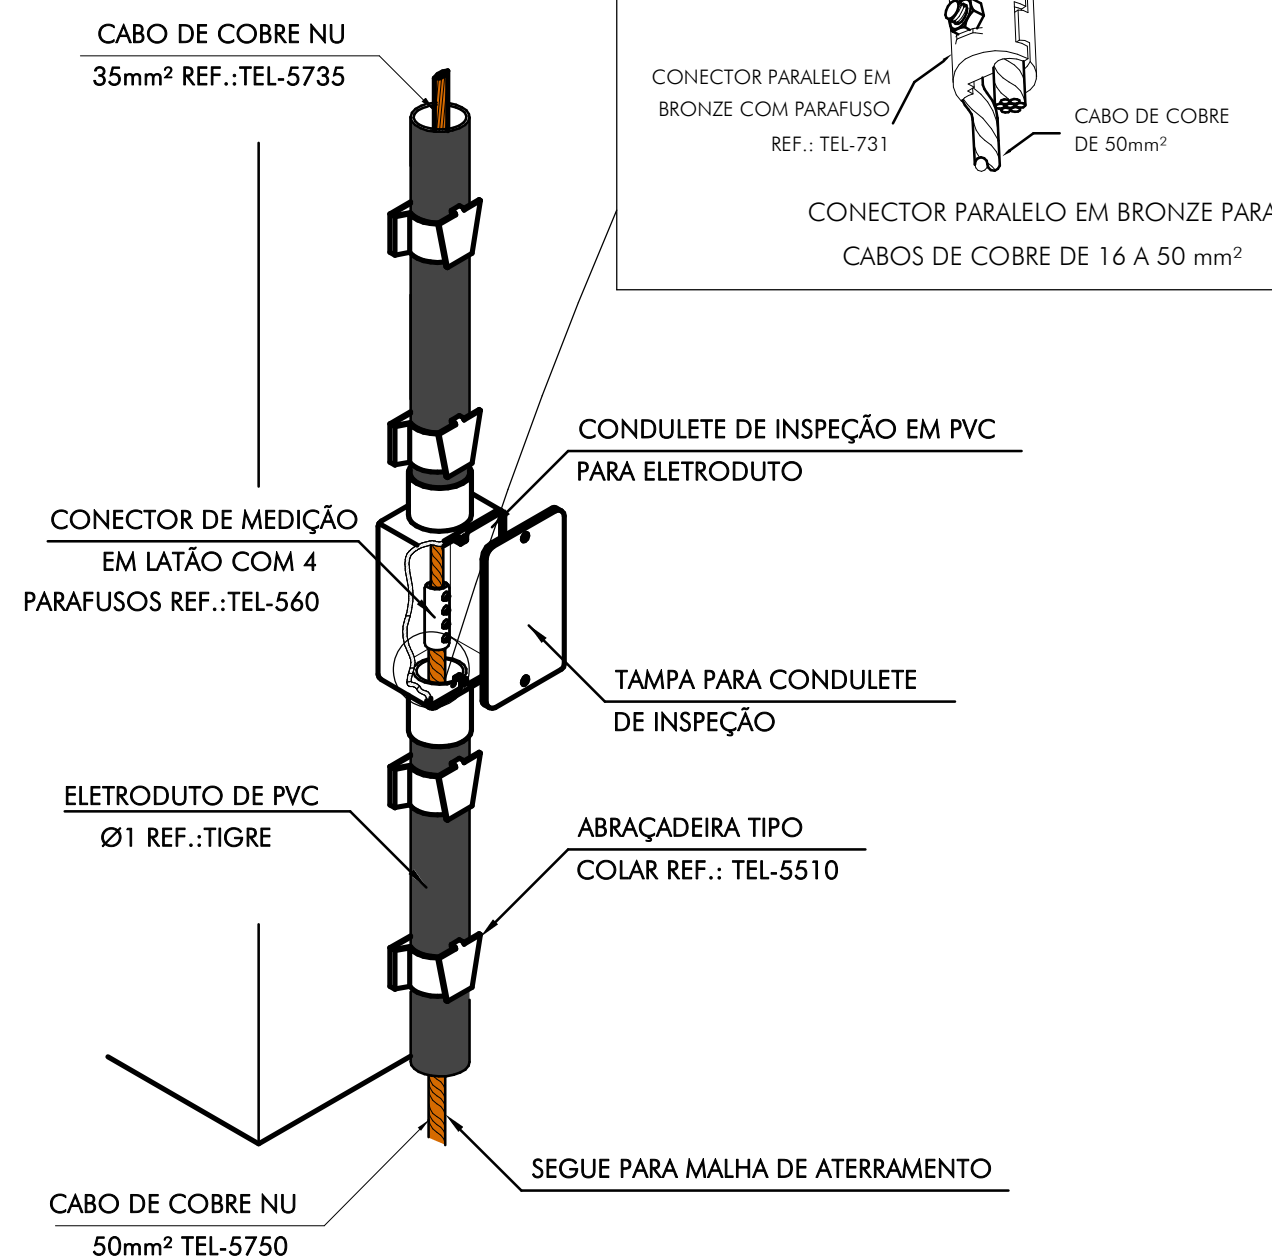


CONEXÃO DA DESCIDA EM CABO DE COBRE COM O ATERRAMENTO

3 DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

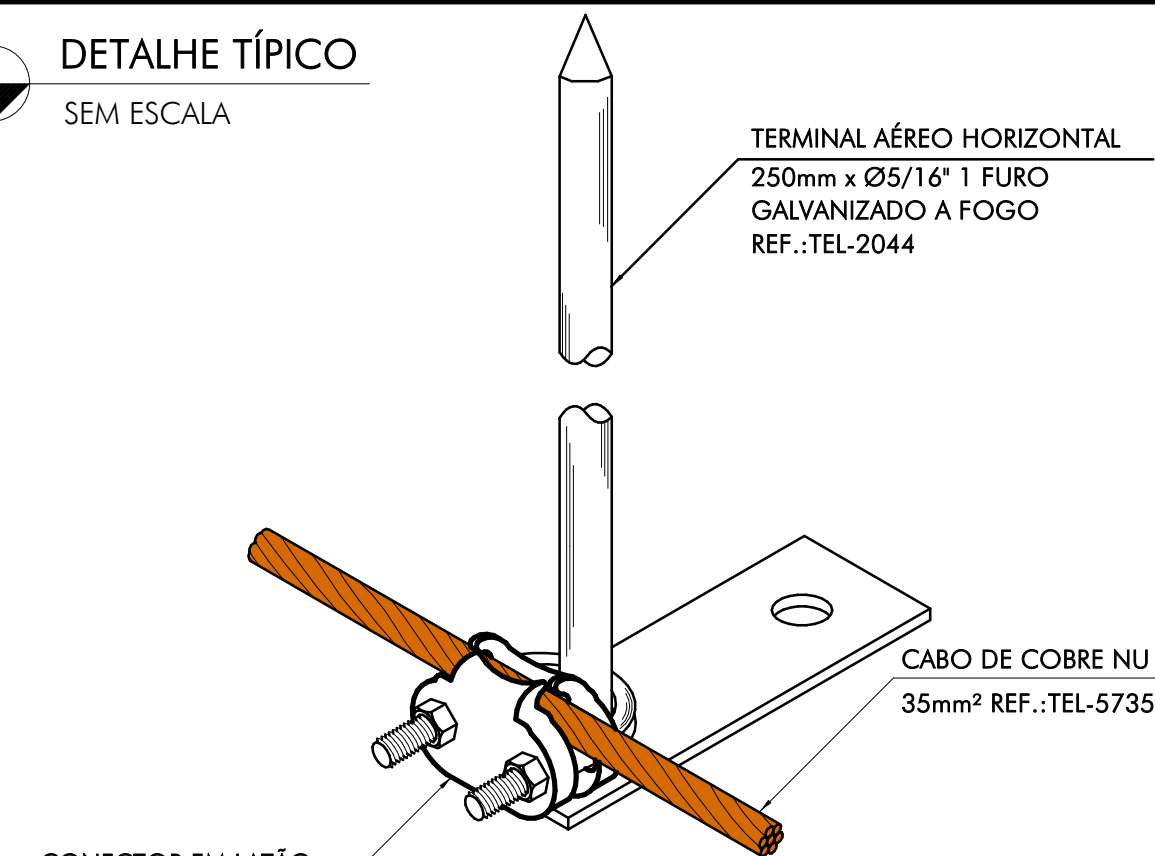


CONEXÃO ENTRE CABO DE COBRE 35mm² E MINICAPTOR

6 DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

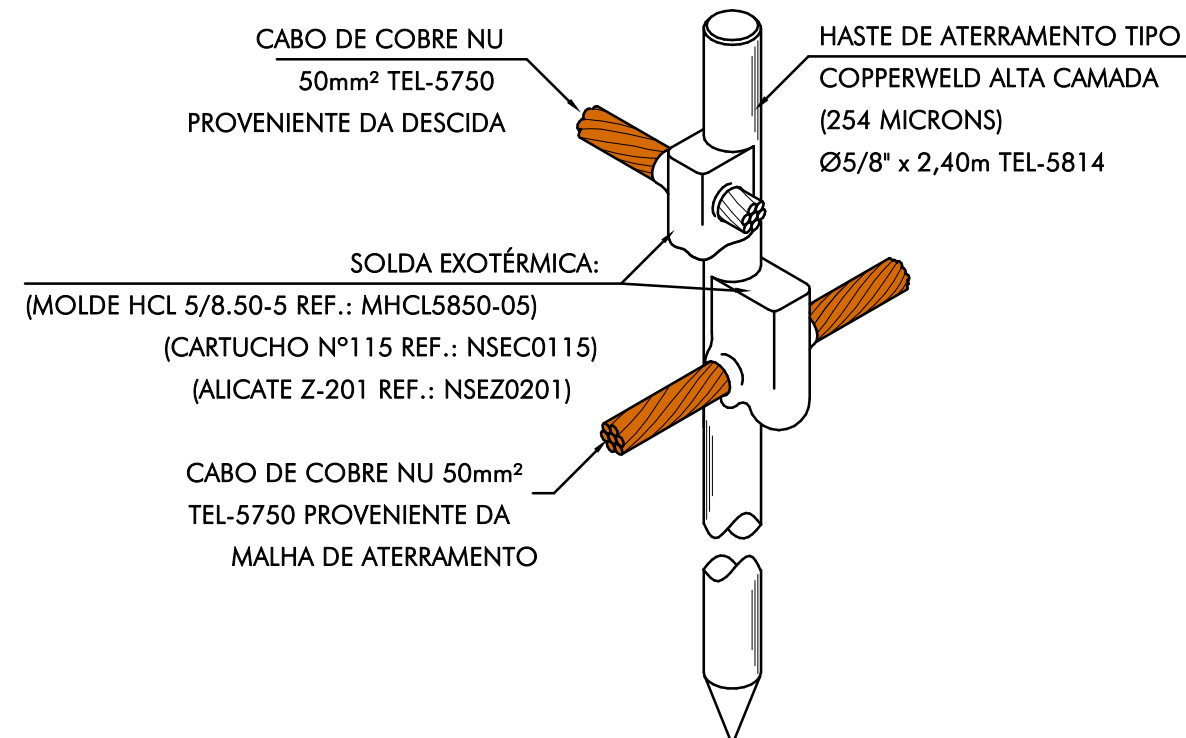

DETALHE DA CONEXÃO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

7 DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

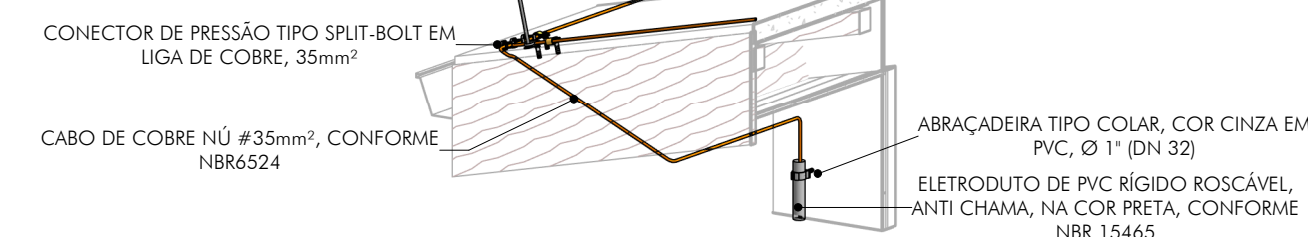

QUADRO DE REVISÕES:

[illegible]OBSERVAÇÕES:

--

LEGENDA:

 CEL: +55 31 98766.8483 FONE: +55 35 3025.6092	OBJETO: ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO JOSÉ ROSA		FOLHA: 02/02	
	CLIENTE: Prefeitura Municipal de Estiva		ESCALA: indicado	
	TÍTULO: PROJETO DE SPDA DETALHES TÍPICOS ATERRAMENTO, DERIVAÇÃO E CONEXÕES		UNIDADE: centímetros	
			REVISÃO Nº.: emissão	
			DATA: Set. 22	
	AUTOR DO PROJETO: CARLOS H. A. ROSSI		VISTO R.T.:	
A.R.T. Nº.: MG20221501899	CREA: 46.052/D	CREA PJ: 51.236/MG	DESENHO : EAN	DESENHO Nº.: EST-D/SPD/00-02